


Ort der Prüfung	PC-Prog. Messung	Prüfbetrieb
Esders GmbH Hammer-Tannen-Straße 26 - 30 49740 Haselünne	Gerät, Serien-Nr: Drucklogger 4, 56100409 ID: 1 Prüfdatum: 15.11.2024, 13:00:36 Speicherintervall: 100 s	Esders GmbH Hammer-Tannen-Strasse 26 - 30 49744 Haselünne Prüfer:

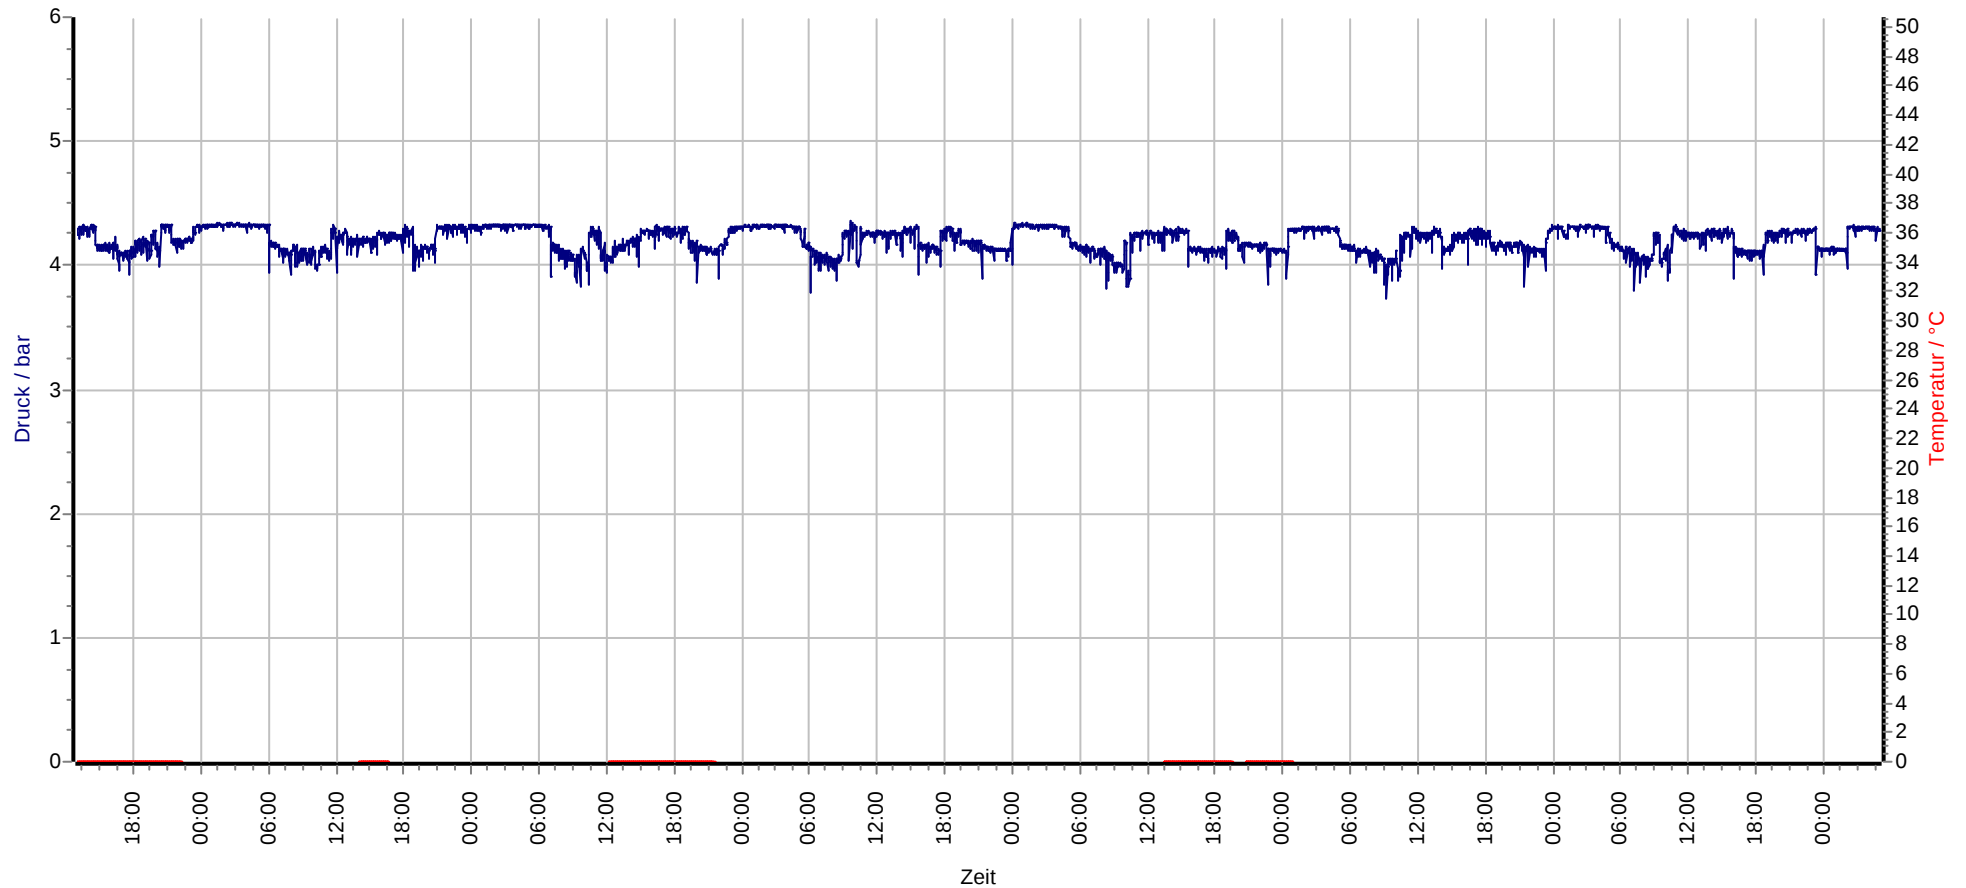

— Druck [bar] — Temperatur [°C]

Startdruck	4,350 bar
Enddruck	4,320 bar
Druckabfall	30,0 mbar

Minimum	3,725 bar
Maximum	4,820 bar